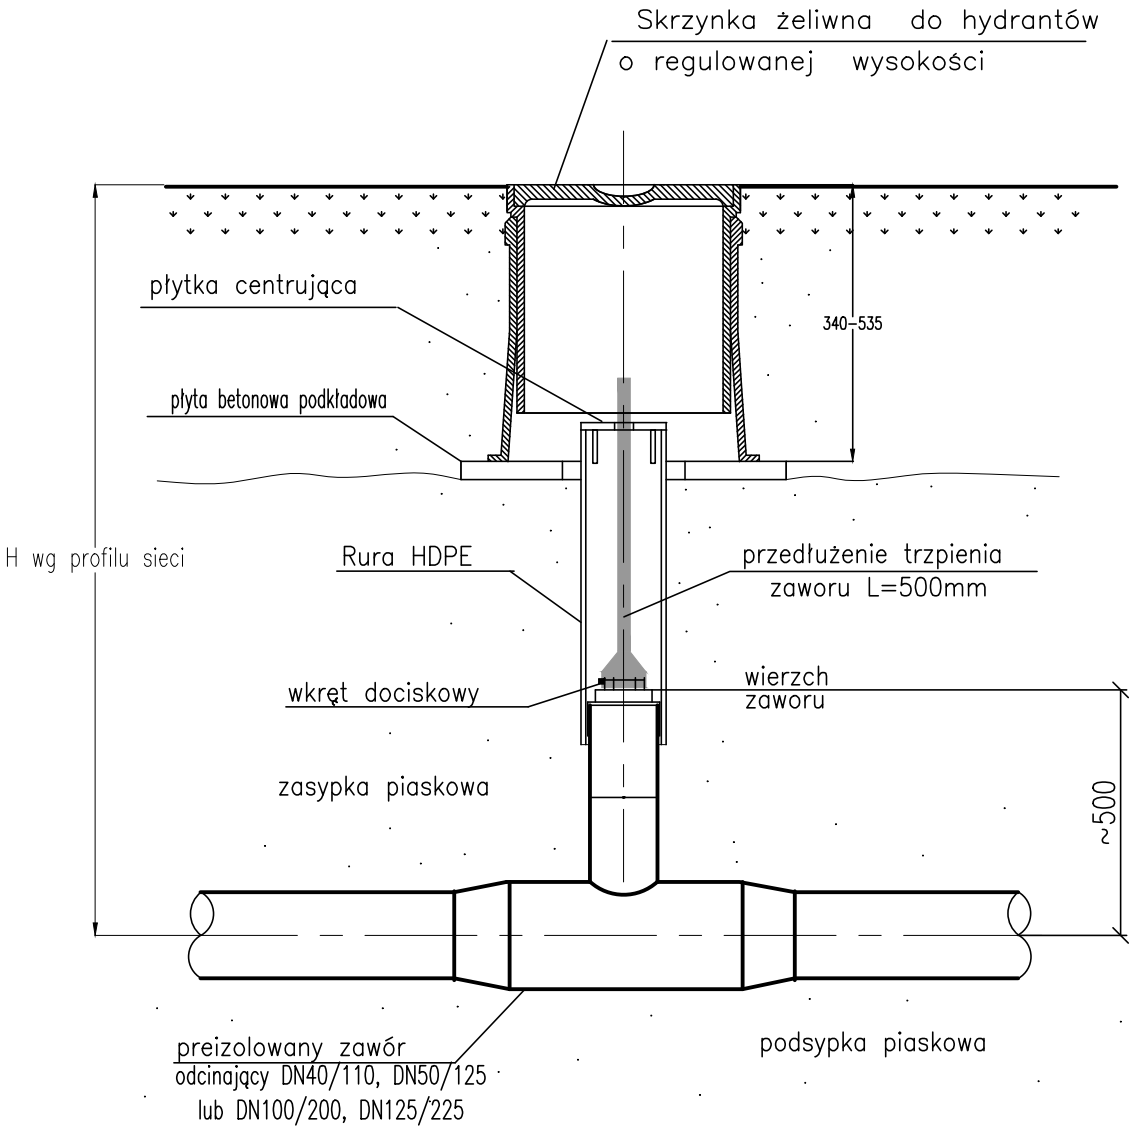


UWAGI

1. Przedstawione na rysunku rozwiązanie przy typowej długości przedłużenia trzpienia L=500mm umożliwiać będzie obsługę zaworów przy zagłębieniu osi zaworu pod terenem H=1,0–1,4m

2. Dla zaworów o H<0,9 skrzynkę żeliwną należy zamontować bezpośrednio na trzpieniu zaworów bez zastosowania przedłużenia

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNE
BRONISŁAW WALUGA
ul. Modrzejewskiej 16/15
41-712 Ruda Śląska
tel./fax (32) 2 444 666
e-mail: waluga@wp.pl

INWESTOR: Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

INWESTYCJA: Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Koniecpolu

BRANŻA: SIEĆ CIEPLNA

TYTUŁ RYSUNKU: Zawór preizolowany ze skrzynką żeliwną

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Bronisław WALUGA	DATA: 06.2020	NR UPR.: 487/94	PODPIS:	NR ZLECENIA: KT / 10/2018
PROJEKTANT BRANŻY CO: mgr inż. Jan PAWNUK	DATA: 06.2020	NR UPR.: 867/93 Katowice	PODPIS:	STADIUM: PBW
				SKALA:
				NR RYSUNKU: SC-6