

B-B

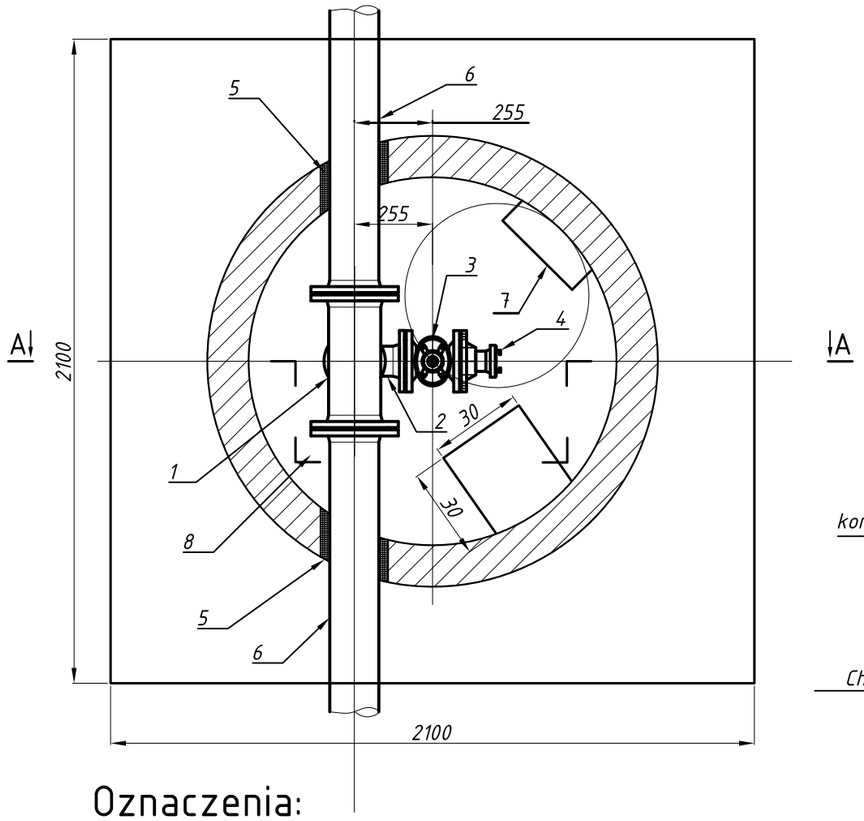

A-A

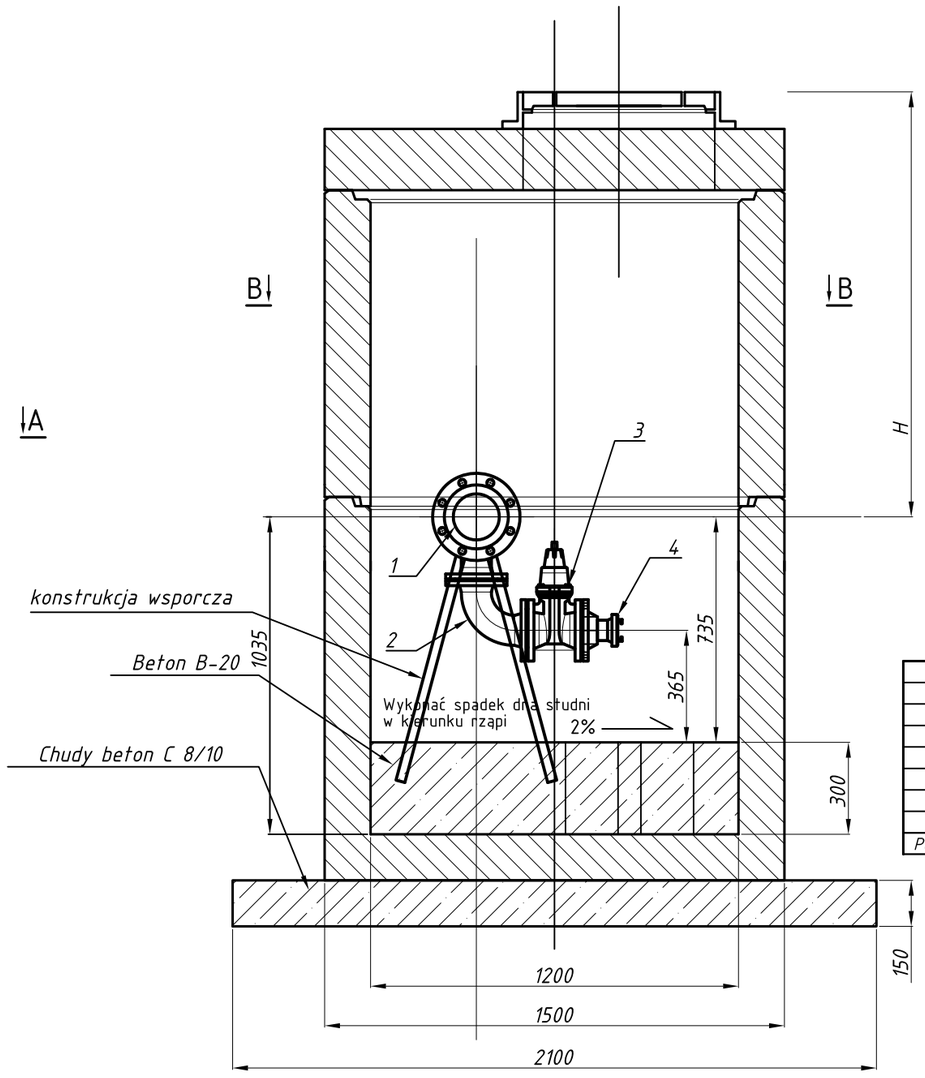

Poz.	Nazwa części	Ilość
7	Stopnie złozowe żeliwne/ stalowe powlekane	8
6	Prostka DN160 PE z tuleją kotnierzową160/150 i kotnierzem	2
5	Przejście szczelne łańcuchowe	2
4	Nasada hydrantowa Ø 50 mm	1
3	Zasuwa katnierzowa dn 50 mm	1
2	Kolano kotnierzowe 90° dn 50 mm - żeliwo	1
1	Trójnik kotnierzowy redukcyjny DN150/50 - żeliwo	1

Oznaczenia:

H - wysokość studzien dla odwodnienia wodociągu (OD)
dostosować do wielkości wynikającej z profilu

BIOKLAR ZBOŚ mgr inż. JAROSŁAW PODOLSKI				ZADANIE :	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsc. Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysakóworaz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Kościuszki	
OBIEKT:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI			INWESTOR:	GMINA KONIECPOL ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol	
		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż.Jarosław Podolski	INS. I SIECI SANIT	304/00/DUW		21.11.2017r	1:50
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Robert Domański	INS. I SIECI SANIT	151/DOŚ/10			
ASYSTENT					STADIUM:	NR RYSUNKU:
TYTUŁ RYSUNKU :	STUDZIENKA ODWODNIENIOWA				PROJEKT BUDOWLANY	22
Licencja : BYR1-9V69-6IDF-19WB						